
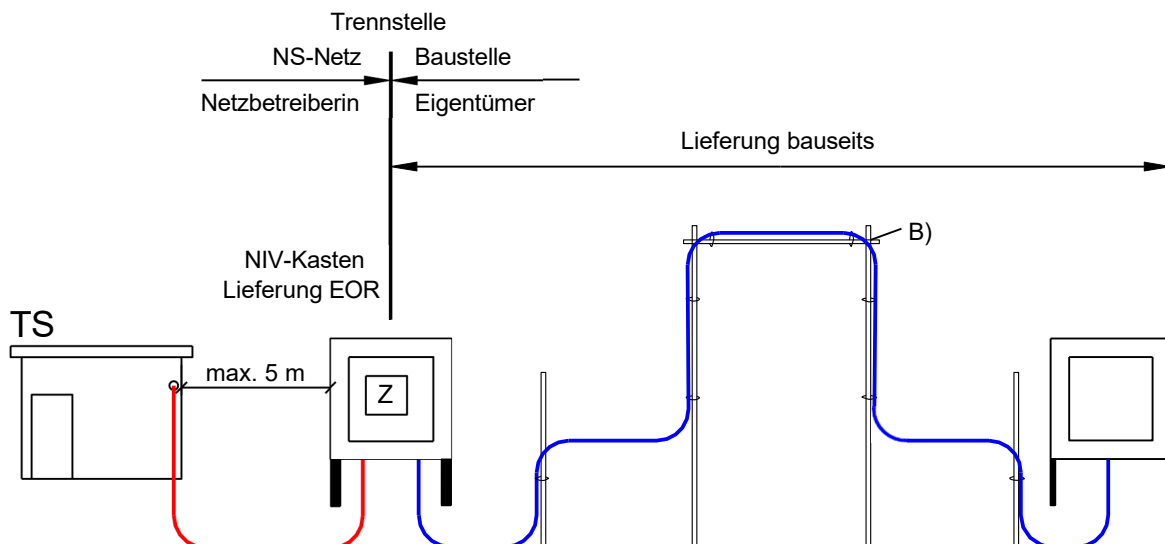




Anschluss-Provisorien 25–80-A-Baustromverteiler ab TS/VK

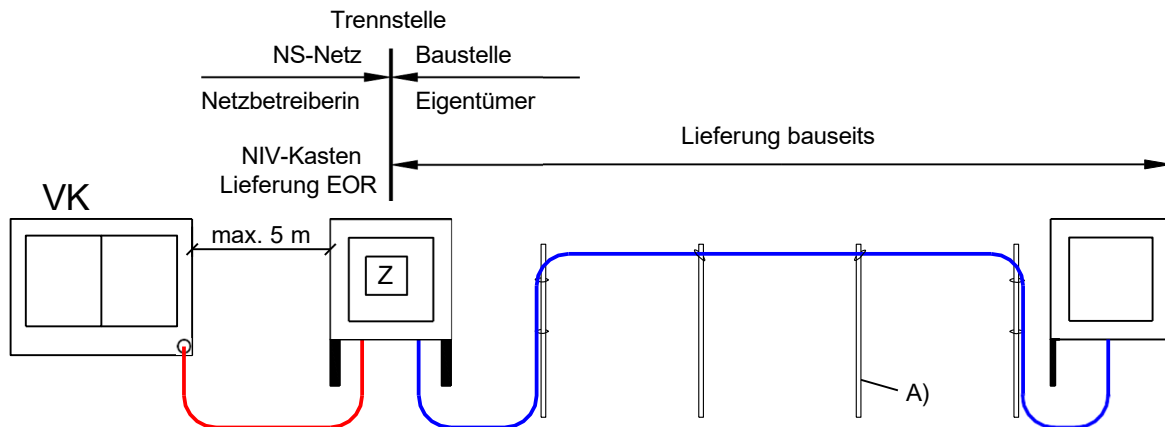

Lieferung bauseits

- A) Kabelverlegung 1 m vom Boden oder in Kabelschutzrohren
- B) Befestigung der Kabel bei Überführungen
- Überführungen bauseits (Bewilligung Grundeigentümer einholen)
- Kabel 5-adrig (TNS) verwenden
- Querschnitte müssen für Anschlüsse dimensioniert werden
- Aufgerollte Kabel sind unzulässig
- Elektrische Installation gemäss NIV/NIN

Anschluss-Provisorien 100–600-A-Baustromverteiler ab TS/VK

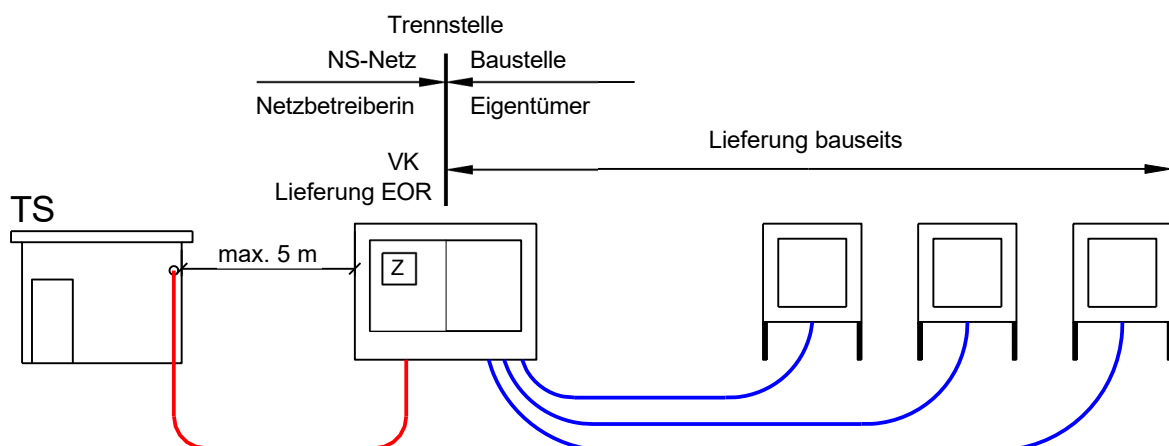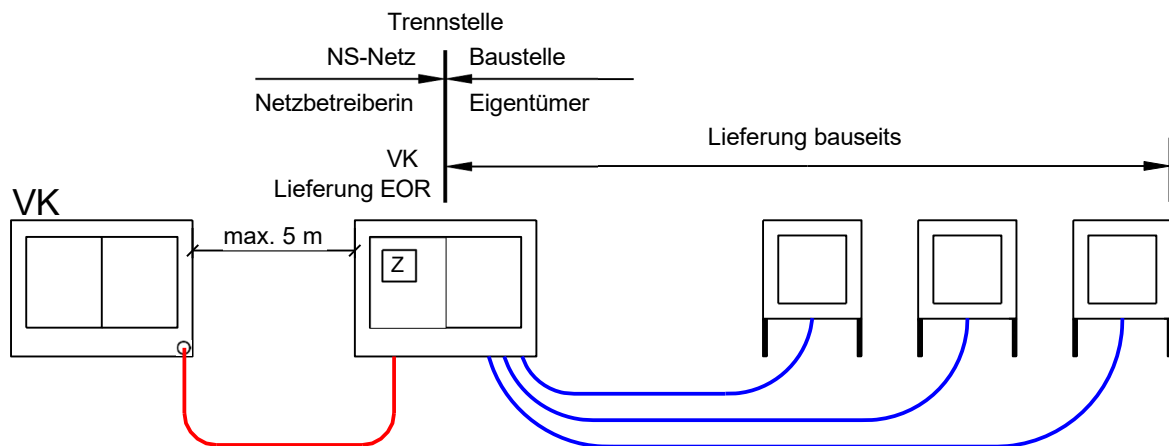

Lieferung bauseits

- Überführungen bauseits (Bewilligung Grundeigentümer einholen)
- Kabel 5-adrig (TNS) verwenden
- Querschnitte müssen für Anschlüsse dimensioniert werden
- Aufgerollte Kabel sind unzulässig
- Elektrische Installation gemäss NIV/NIN